



POGLED P
(1 : 5)

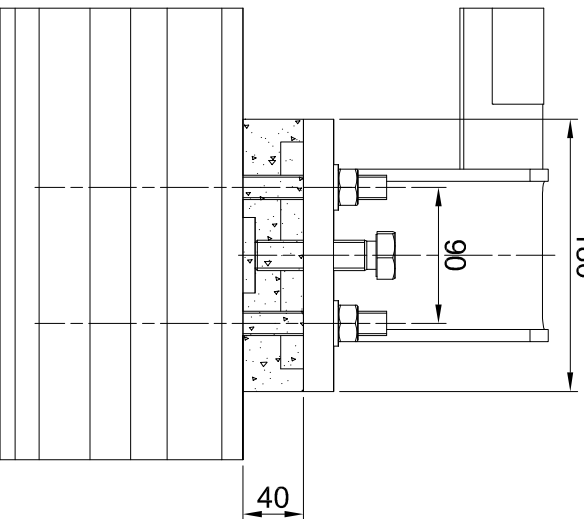


Podlito z betonom po
montaži-varjenju
montažnega kosa na
predhodni montažni kos
cevovoda.

DETAIL B
(1 : 5)

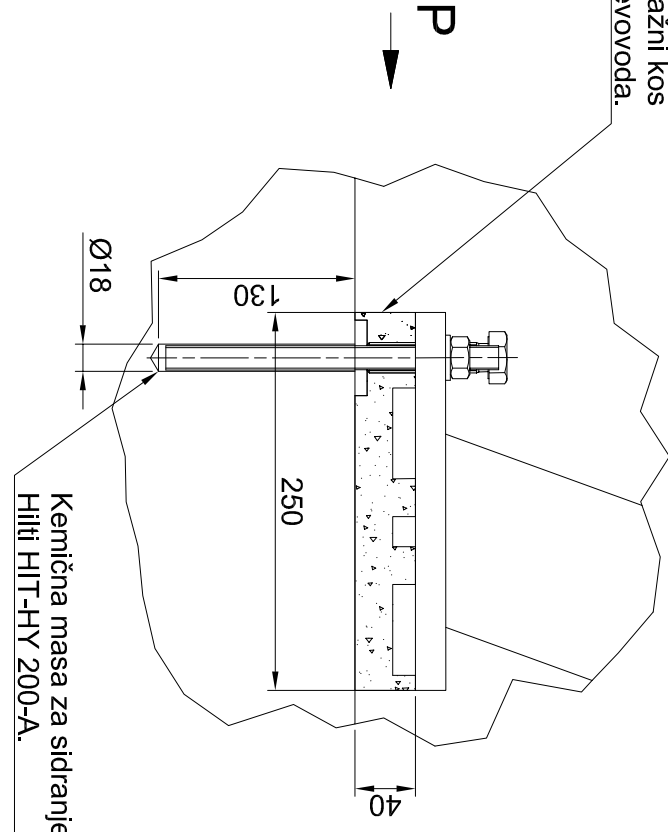

PORTALNA
KONSTRUKCIJA

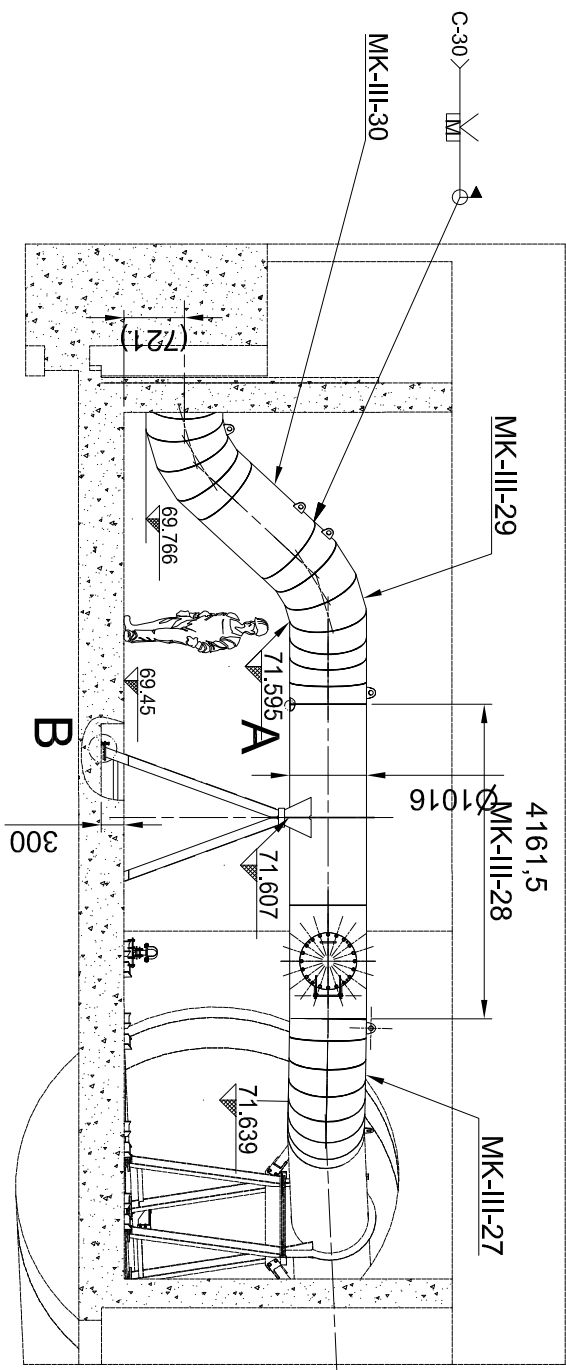


OPOMBE:

REFERENČNE RISBE:

MPPVX-8S1232-Podpore cevovoda-Podpora cevovoda 3 v portalni konstrukciji-sestava.
MPPVX-8S1268-Cevovod-Cevovod 3-Dispozicija.

LEGENDA ŠRAFURE:



ZVARI:

Klasifikacija zvarov v skladu z: EN ISO 5817.
Kontrola in testiranje zvarov v skladu z: EN13445-5
Če ni drugače zahtevano :
- Klasa B polno prevarjeni zvari
- Klasa C za kolne zware in delno preverjene zware
- Vsi neoznačeni kotni zvari so: a mini = 5 mm

KONTROLA ZVAROV:

Kontrola in testiranje zvarov v skladu z: EN13445-5
- Penetrantska kontrola PT 100%
- Magnetofluksna kontrola MT 50%
- Vizuelna kontrola VT 100%

-RISBA PREDSTAVLJA DELE S KONČNIMI DIMENZIJAMI.
-NADMERE IN DODATKI ZA OBDELAVO NISO VKLJUČENI.


SPLAŠNE TOLERANCE ČE NI DRUGAČE OZNAČENO:
ZVARJENE KONSTRUKCIJE IN ELEMENTI: ISO 13920 - CLASS AE
STROJNO OBDELANI DELI: ISO 2768 - mK

SISTEM PROTIKOROZIJSKE ZAŠČITE:


Glej dokument MPPVX-8S0005.
Sistem PKZ zaščite VG-III.
Zunanost cevovoda Sc,
obetonirani deli VG-II,
strojno obdelani deli VG-VI.

DETAIL A
(1 : 2)

ZVARNI
ŽLEB IN
ZVAR

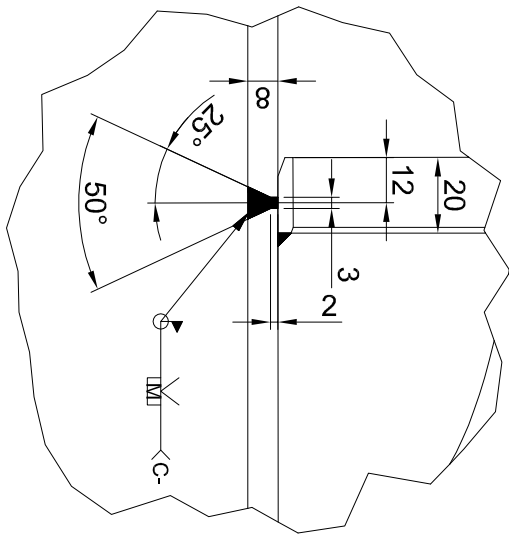

DETAIL IZVEDBE ZVARNEGA ŽLEBU
IN ZVARA NA SPOJIH Z ZAMIKOM
MED STENAMI CEVI MONTAŽNIH
KOSOV

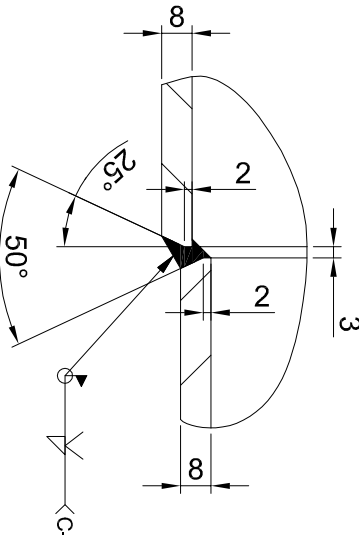

SANIRANI ZVARNI SPOJI

ŠT. ZVARNEGA SPOJA C-29, C-30